


План системы пожаротушения

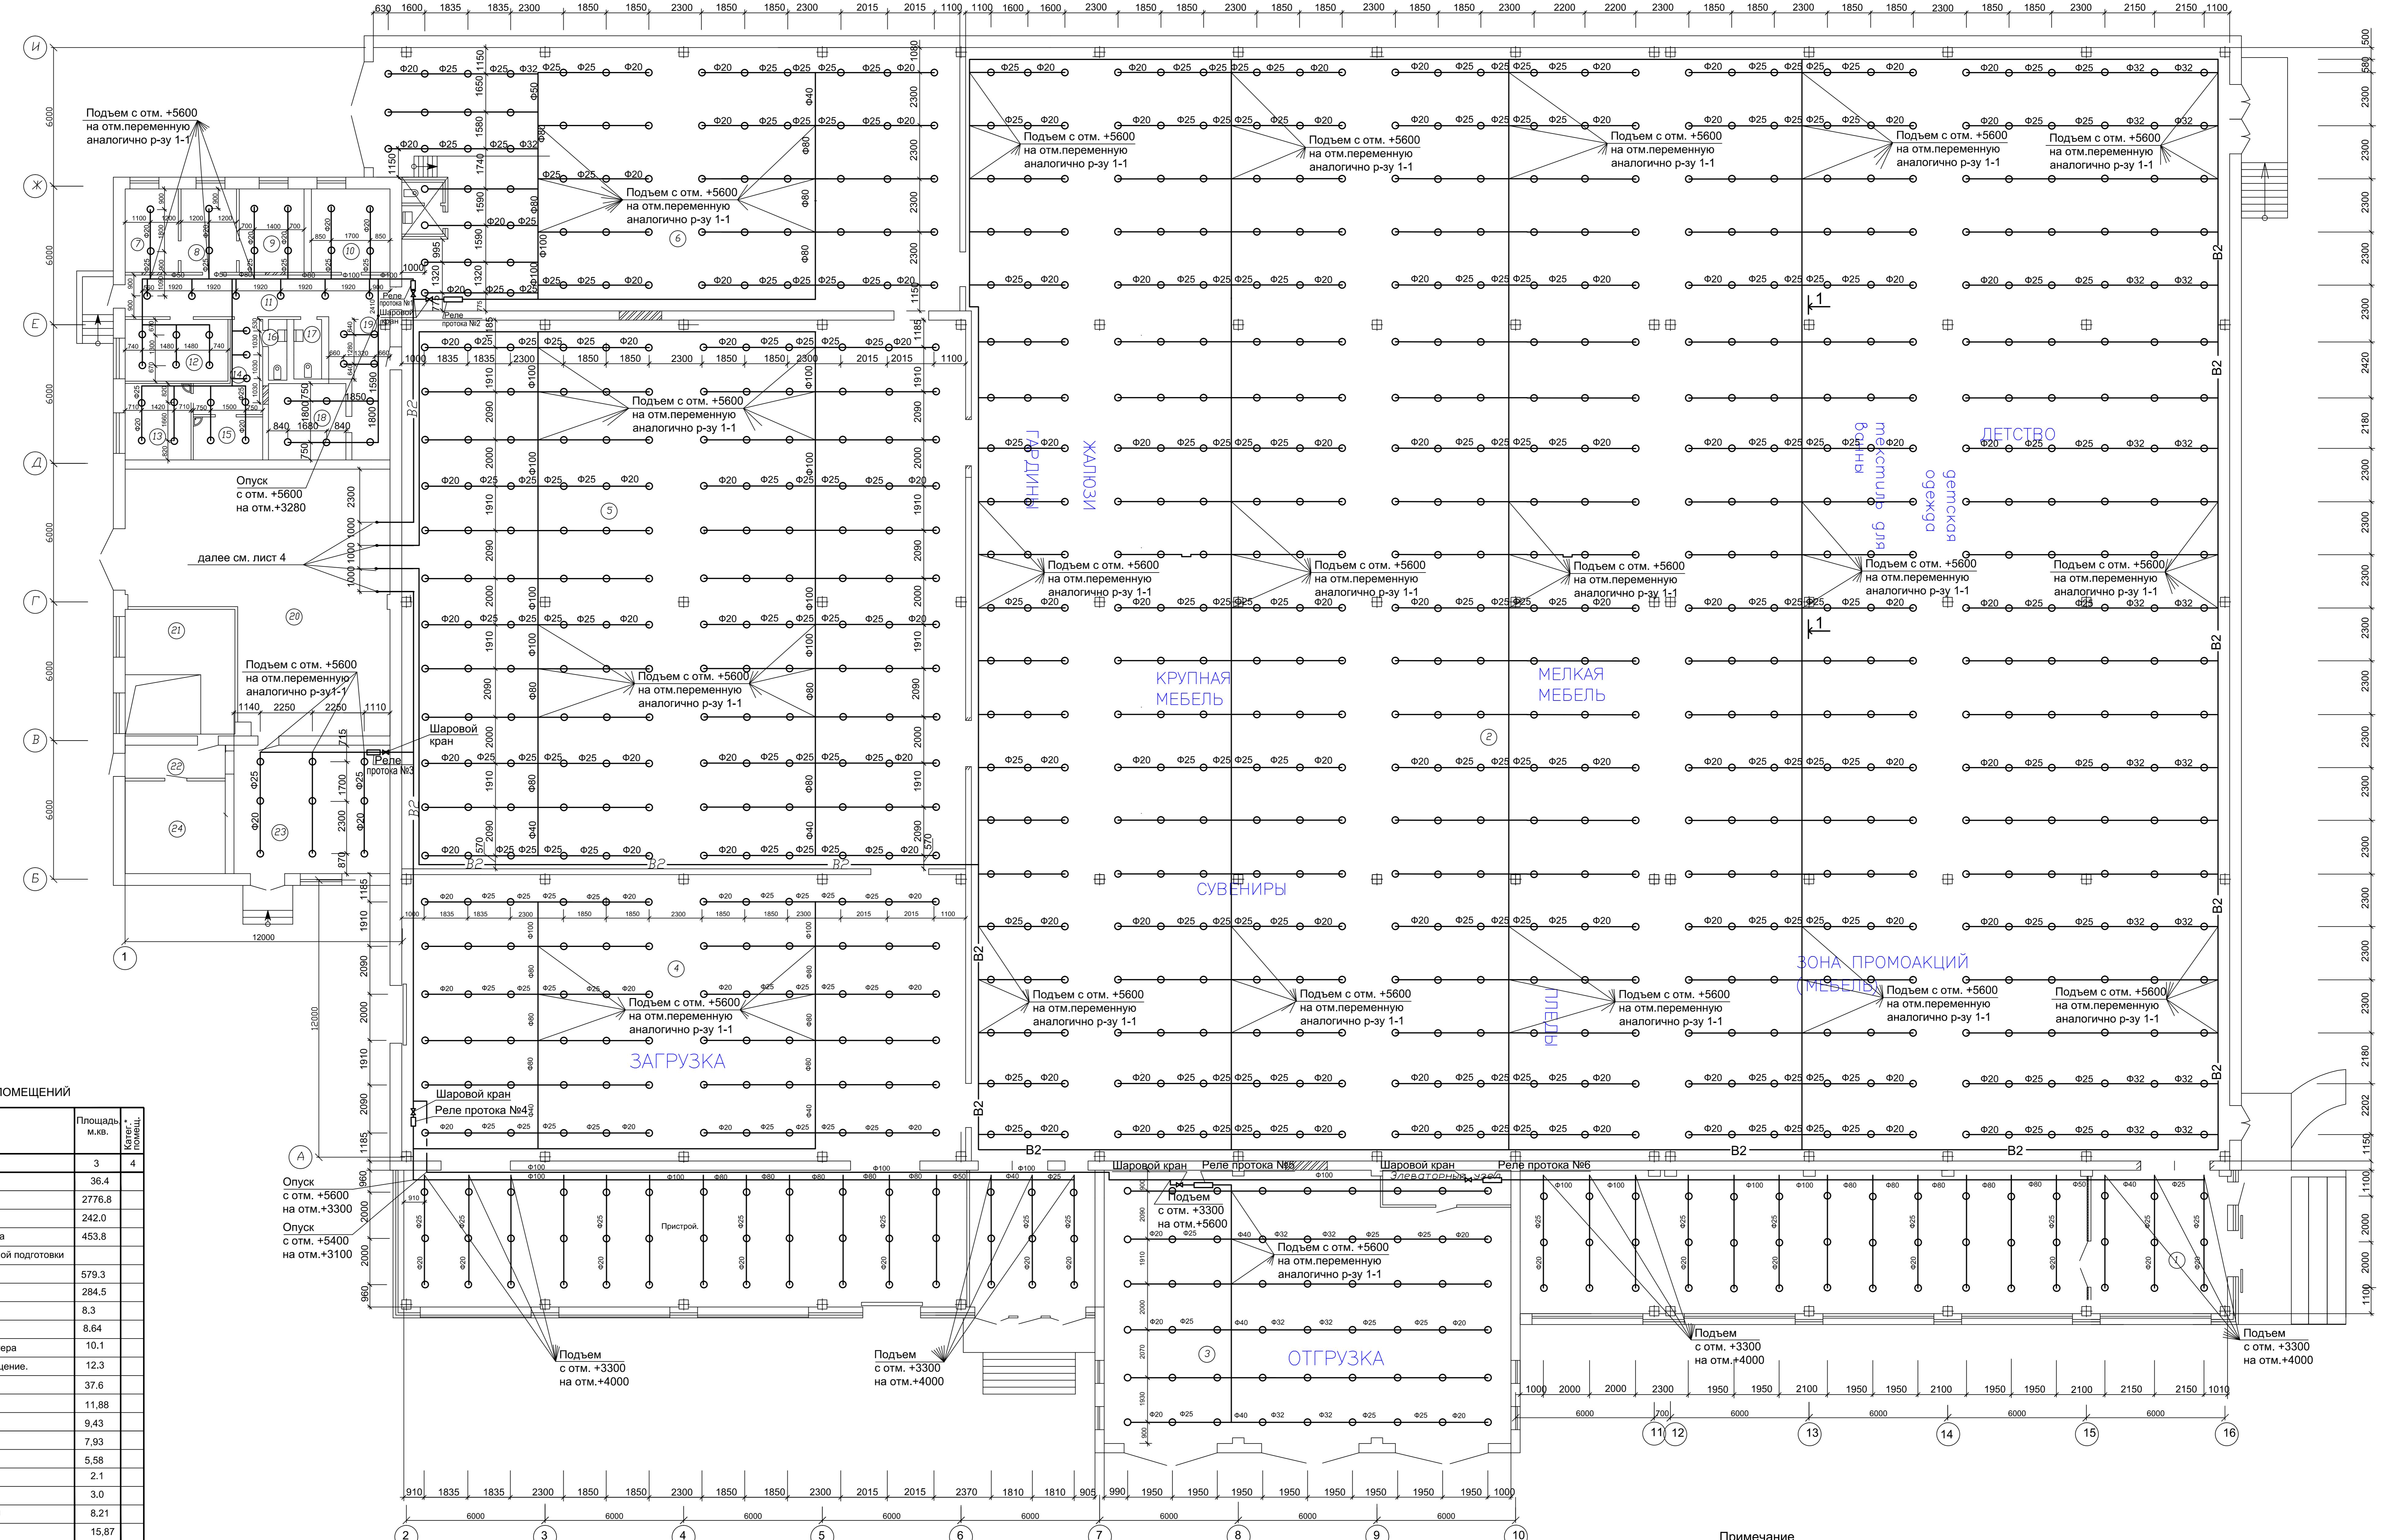

Примечание

1. Магистрали В2 ф100 проложить по существующим стенам под балками на отметке h=4.600*. (*- отметку уточнить по месту)
2. Магистрали и подводки В2 ф20-100 выполнить стальными водогазопроводными оцинкованными.
3. На подающем трубопроводе Ф100 до места установки реле пропуска установить шаровой кран на случай замены или ремонта реле пропуска.